



Forvaltningssoner spredt avløp

Grunnlag: Kommunedelplan for vassmiljø - vassforsyning - avløp 1918 - 28 (VVA plan).

Handlingsplan for spredt avløp 2019 - 28

Område/soner med spredt avløp

ID	NAVN	ANT BYGG	REG AVLØPSANLEGG
0	Lykkja - Skrebergene	39	17
1	Beito sør	35	20
2	Skammest nord	48	32
3	Skammest sør	21	15
4	Dale	40	31
5	Volbu - Røsslend	76	54
6	Heggefl vest	2	0
7	Volbufl - Hovsfj aust	39	26
8	Ygna nedre	32	13
9	Ringåne - Moane	49	12
10	Heggenes - S Vindin	16	10
11	H Hedalst	43	7
12	Ø Hedalst	36	1
13	Hjådnst - Nyst	15	1
14	Fjellst - Smørkall	25	0
15	Vinstern	127	2
16	S Trollåsen - Glåmst	79	1
17	Raudåne	34	3
19	Olevatnet	23	1
20	Ringåne	51	1
21	Kjplåne	74	1
22	Etne Tarnbergfj - Storeskag	124	0
23	Hovjæen	52	3
24	Fullsen	30	0
25	Fjellodokka	14	0
26	Vindevatna - Svartetjrn	34	1
27	Bukono	44	1
28	Mellisen øst	0	0
29	Mellane	0	0
30	Heggefl nord	0	0
31	Hegge	1	0
32	Knauseggdene	2	0
33	Sandvatnet	6	0
34	Heimdalen	6	0
35	Mehavd	11	2
36	Yddin sør - øv del Yddeane	7	0
37	Nayre sør - elv Øyangen - Røyre	6	0
38	Øyangen	10	0
39	Sjoa	2	0
SUM		1253	255

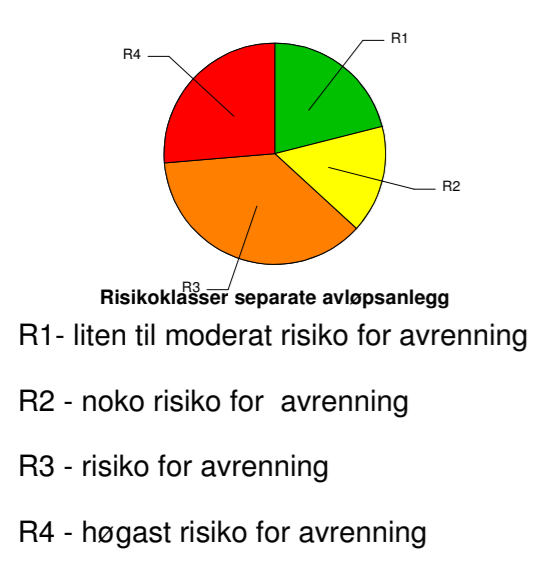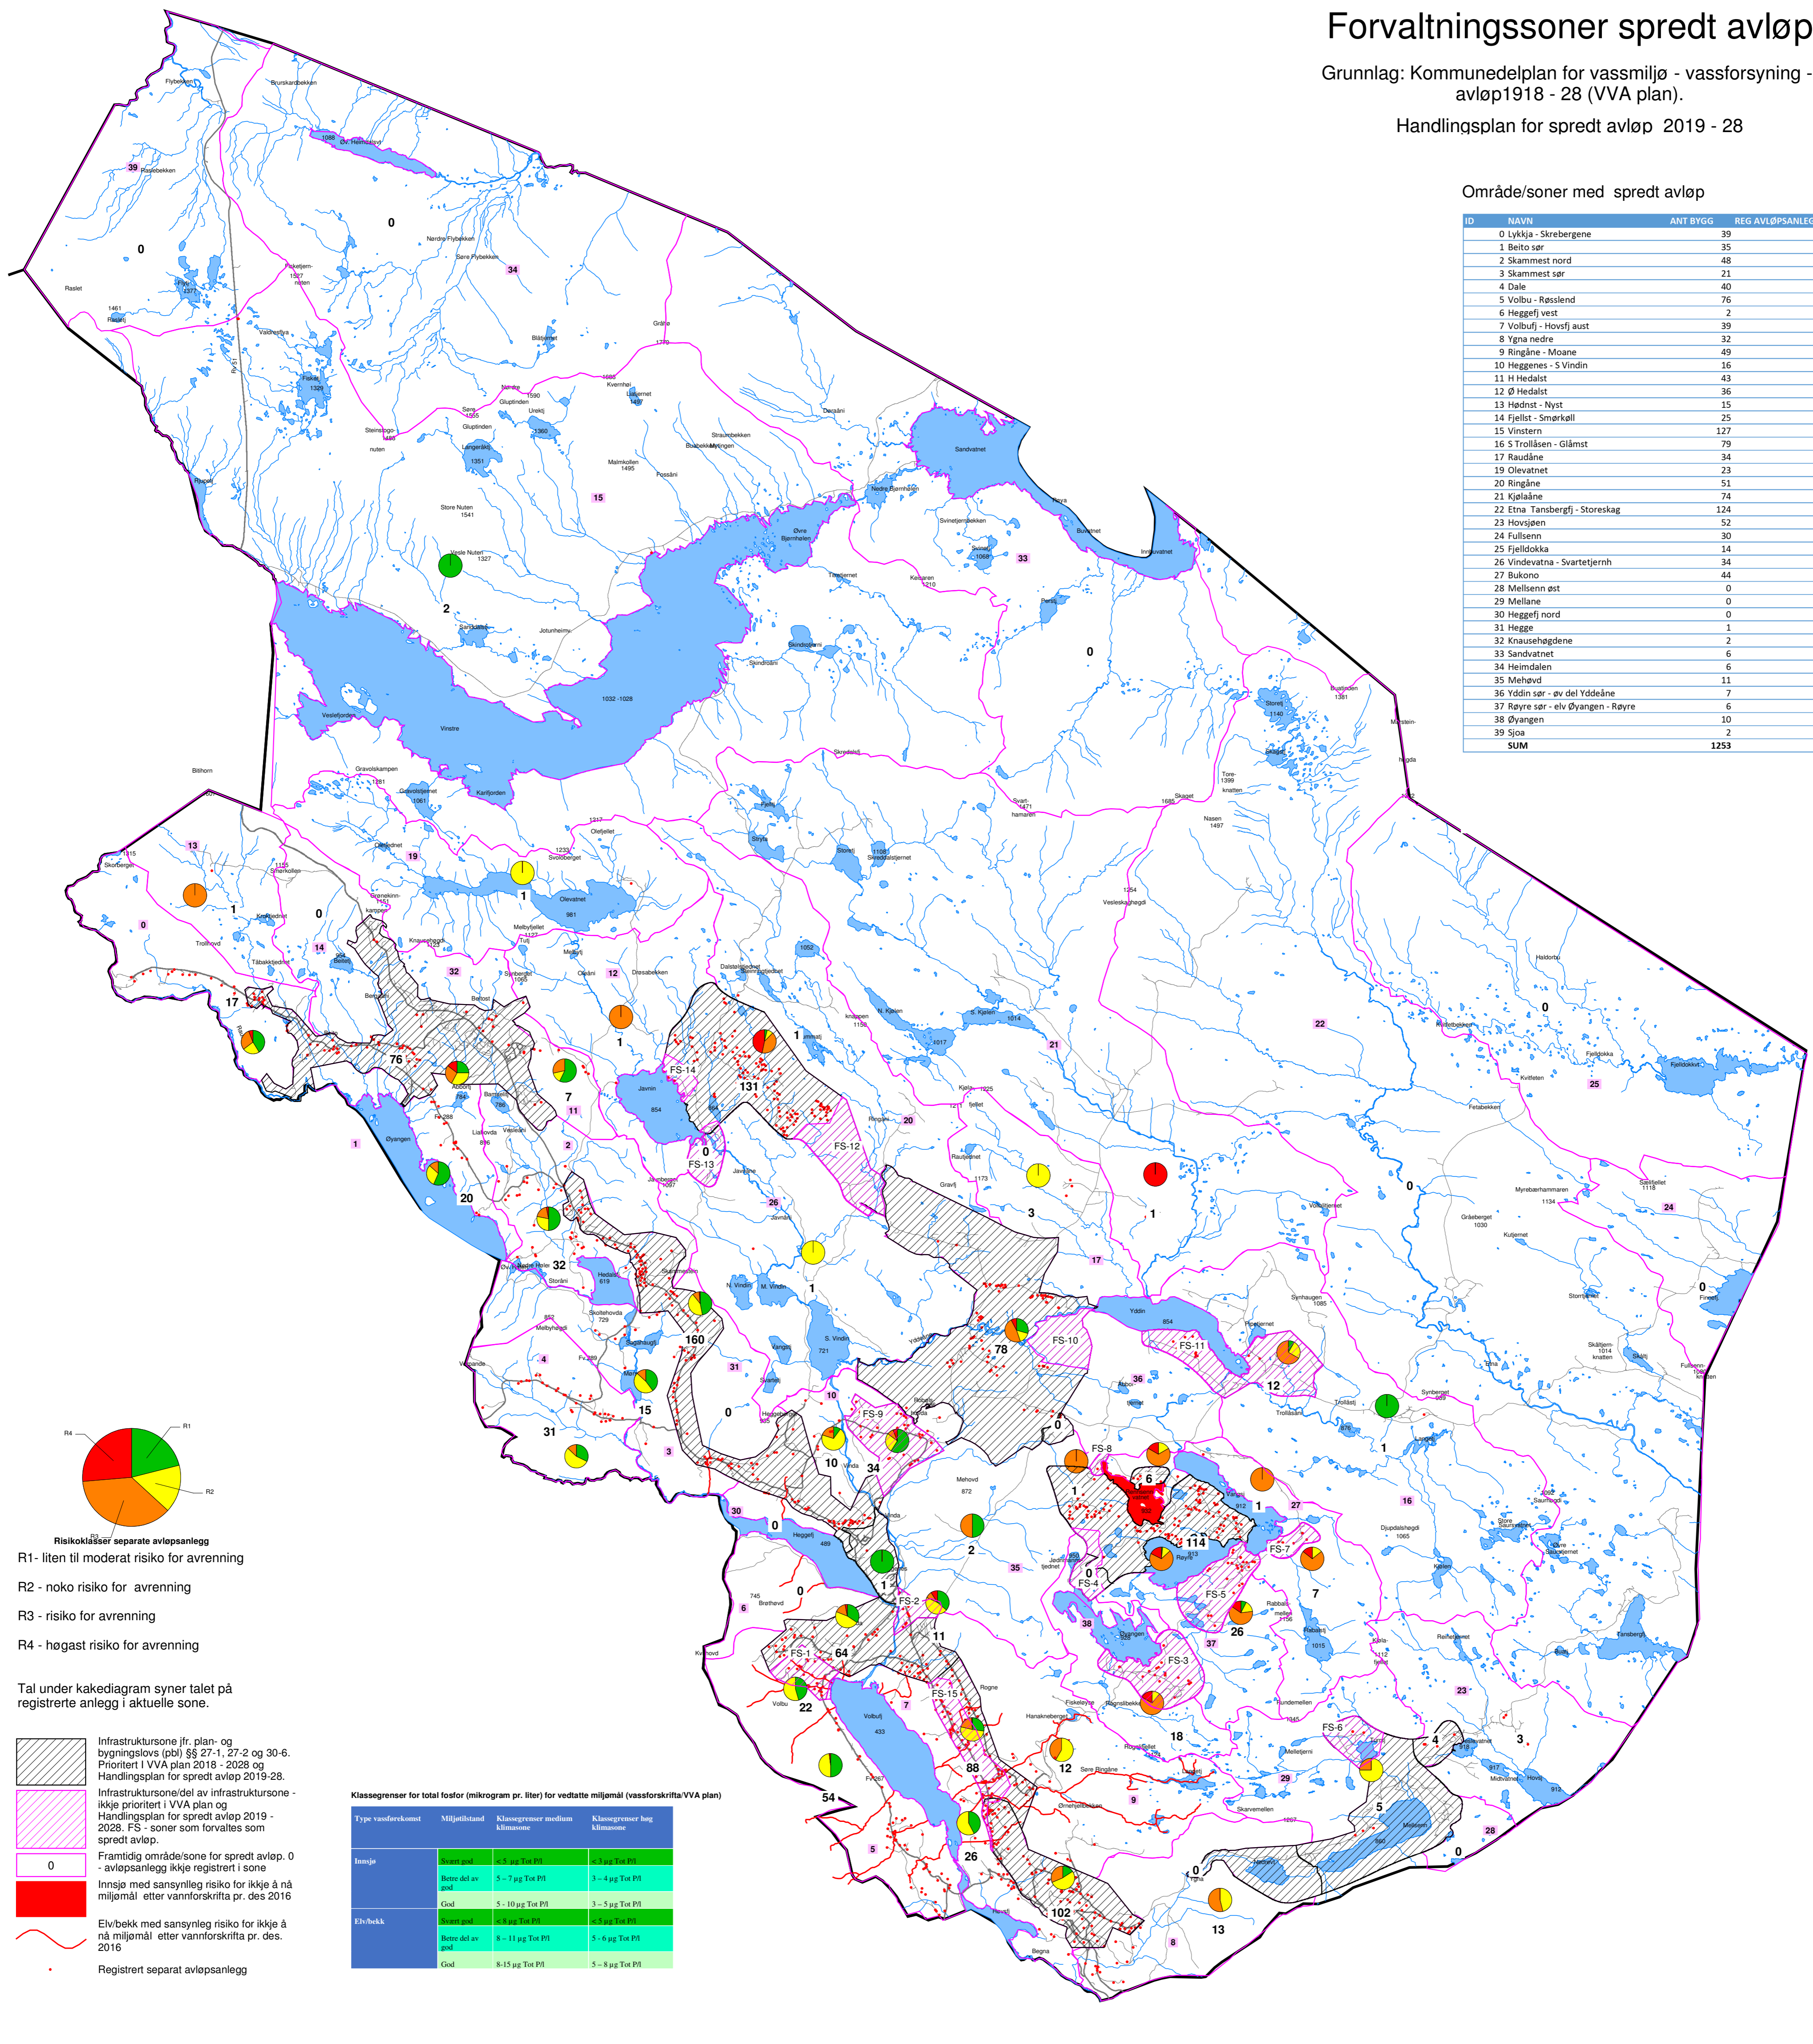

Tal under kakediagram syner talet på registrerte anlegg i aktuelle sone.

- Infrastruktursone (jf. plan- og bygningslovs (pbl) §§ 27-1, 27-2 og 30-6. Prioritet i VVA plan 2019 - 2028 og Handlingsplan for spredt avløp 2019-28.
- Infrastruktursone/del av infrastruktursone - ikkje prioritert i VVA plan og Handlingsplan for spredt avløp 2019 - 2028. FS - soner som forvaltes som spredt avløp.
- 0 - Framtidig område/soner for spredt avløp. 0 - avløpsanlegg ikkje registrert i sone.
- Innsjø med sansynleg risiko for ikkje å nå miljømål etter vannforskrifta pr. des 2016.
- Elv/bekk med sansynleg risiko for ikkje å nå miljømål etter vannforskrifta pr. des. 2016.
- Registrert separat avløpsanlegg.

Klassegrenser for total fosfor (mikrogram pr. liter) for vedtatte miljømål (vassforskrifta/VVA plan)

Type vassførekomst	Miljøtilstand	Klassegrense medium klimasone	Klassegrense høg klimasone
Innsjø	Svært god	0-5 µg Tot P/l	0-3 µg Tot P/l
	Betere del av god	5-7 µg Tot P/l	3-4 µg Tot P/l
Elv/bekk	God	5-10 µg Tot P/l	3-5 µg Tot P/l
	Betere del av god	8-11 µg Tot P/l	5-6 µg Tot P/l
	God	8-15 µg Tot P/l	5-8 µg Tot P/l

